

Product Code

3112W/5

Check Valve


5/8"Flare

PS = 50 bar - 600 PSI



Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1, A2L, or A3:
HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234YF, R1234ZE)
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
HC (R290, R600, R600A, R1270)

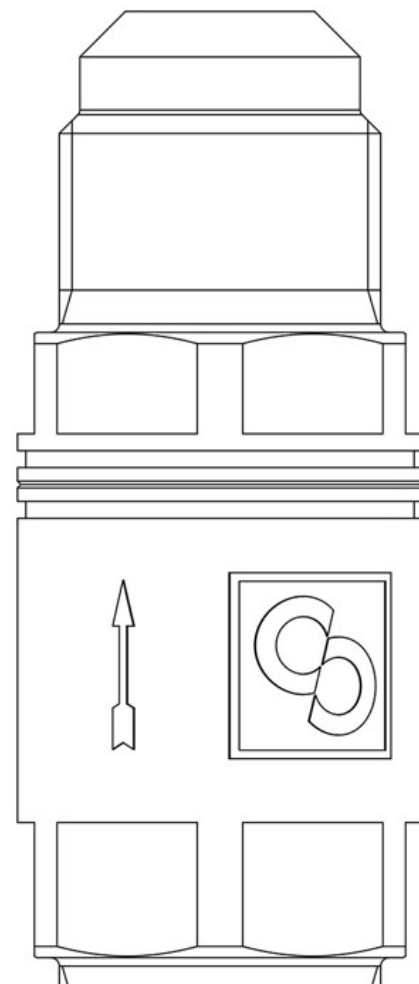

Product details

Desenho img(3112W_2.jpg)

N° catálogo 3112W/5

Conexões SAE Flare 5/8"

Conexões ODS Ø [in.] -

ODS Ø [mm] -

Kv [m³/h] 3,3

Pressão diferencial (2) [bar] 0,04

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 600

TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150
Embalagem	20

Notes

(1): em conformidade com a aprovação UL

(2): pressão mínima na qual a válvula está completamente aberta